


部品展開図

形名 : PG-205ASM

部位 : 本体

PG-135AS
PG-205AS
PG-205ASM

三相電源用の場合

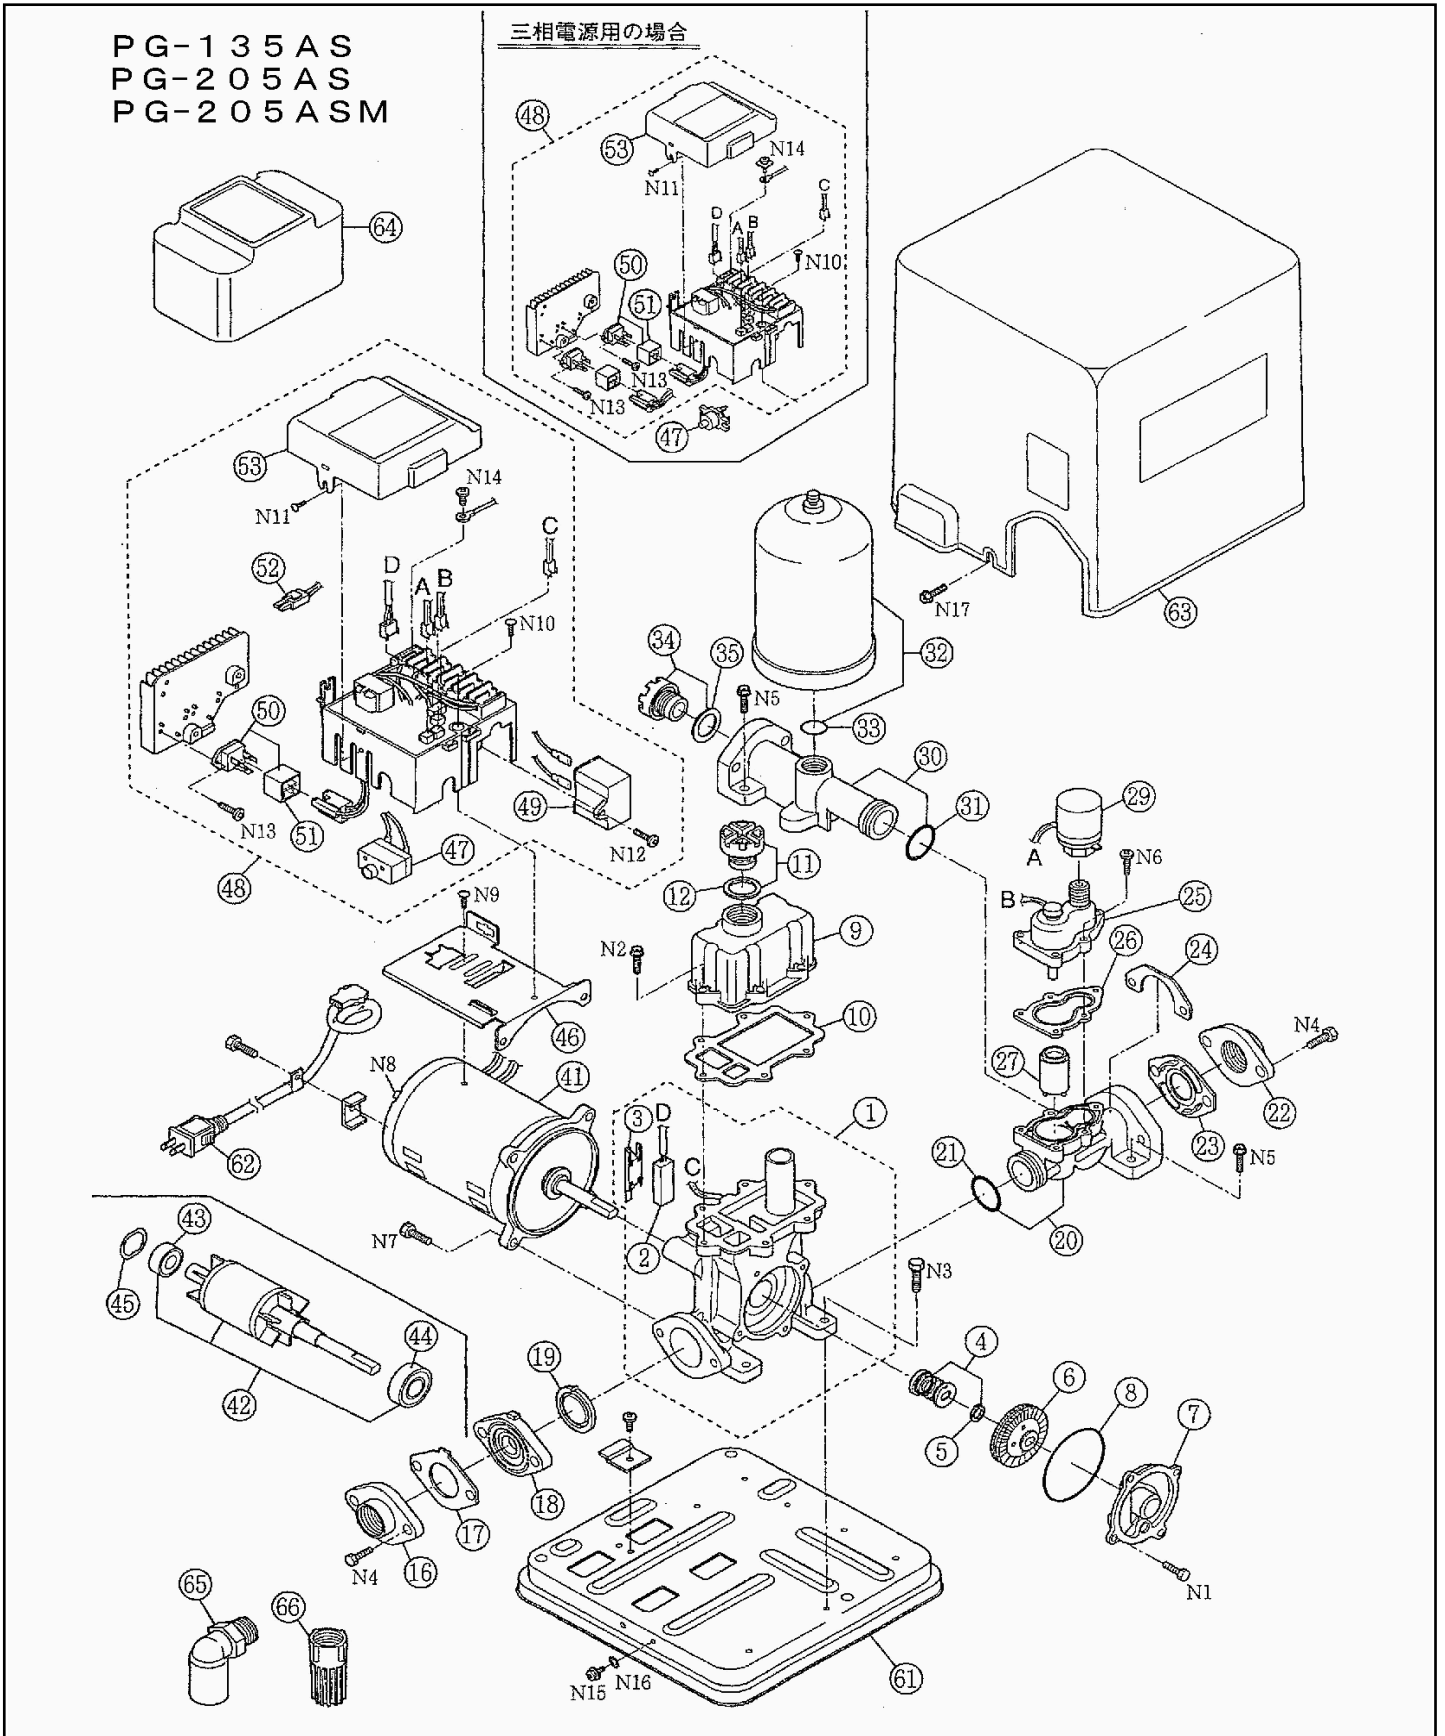

部品明細表

形名 : PG-205ASM

部位 : 本体

| 図番 | 補修部品名 | 補修部品品番 | 周波数 | 使用数 | 備考 | 供給 |
|-----|-----------------|---------------|------|-----|------------|----|
| 1 | ケーシング | PCS-A0237 | 50Hz | 1 | サーミスタ・ヒータ付 | 終了 |
| 1 | ケーシング | PCS-A0238 | 60Hz | 1 | サーミスタ・ヒータ付 | 終了 |
| 2 | セラミックヒータ | PSW-G0207 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 3 | ヒータ押さえ金具 | PPR-H0131 | 共用 | 1 | | |
| 4 | メカニカルシール | PMS-A0235 | 共用 | 1 | | |
| 5 | ストップリング | PMS-P0235 | 共用 | 1 | 12φ | 終了 |
| 6 | 羽根車 | PIP-A0235 | 50Hz | 1 | | 終了 |
| 6 | 羽根車 | PIP-A0236 | 60Hz | 1 | | 終了 |
| 7 | ケーシングカバー | PCS-B0201 | 50Hz | 1 | | 終了 |
| 7 | ケーシングカバー | PCS-B0131 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 8 | Oリング | P0R-A0201 | 50Hz | 1 | 70.5X2 | 終了 |
| 8 | Oリング | P0R-A1711 | 共用 | 1 | 64.5X2 | 終了 |
| 9 | 補助タンクカバー | PCS-C0131 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 10 | パッキン(補助タンクカバー) | PPK-B0131 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 11 | 呼水口栓 | PPG-A2725 | 共用 | 1 | | |
| 12 | 逆止弁弁蓋パッキン | PPL-I0655 | 共用 | 1 | | |
| 16 | フランジ | PFG-A0205A | 共用 | 1 | 25A | 終了 |
| 17 | 弁座パッキン | PFP-A0137 | 共用 | 1 | | |
| 18 | フランジ(逆止弁弁座スペーサ) | PVL-B0135 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 19 | 逆止弁弁体 | PVL-F0135 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 20 | フローSW取付パイプ | PFC-A0131 | 共用 | 1 | Oリング付 | 終了 |
| 21 | Oリング | P0R-A0131 | 共用 | 1 | 31.2X3.5 | 終了 |
| 22 | フランジ | PFG-A0205A | 共用 | 1 | 25A | 終了 |
| 23 | フランジパッキン(シン) | PFP-A0135 | 共用 | 1 | | |
| 24 | フランジ取付金具 | PAW-I0139 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 25 | 流量センサ | PFC-A0132 | 共用 | 1 | リードSW付 | 終了 |
| 26 | フロースイッチケースPK | PPK-D0131 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 27 | フロースイッチ | PSW-B0131 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 29 | 圧カスイッチ | PSW-A0201 | 共用 | 1 | ON圧:140kPa | 終了 |
| 30 | パイプ | PPP-J0131 | 共用 | 1 | Oリング付 | 終了 |
| 31 | Oリング | P0R-A0131 | 共用 | 1 | 31.2X3.5 | 終了 |
| 32 | アキュムレータ | PPT-J0323 | 共用 | 1 | 0.09MPa | |
| 33 | Oリング | P0R-A0813 | 共用 | 1 | 17.8X2.4 | 終了 |
| 34 | 呼水口栓 | PPG-A2725 | 共用 | 1 | | |
| 35 | 逆止弁弁蓋パッキン | PPL-I0655 | 共用 | 1 | | |
| 41 | モータ | PMT-A0237 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 42 | ロータ付シャフト | PMT-B0235 | 共用 | 1 | 43・44付 | 終了 |
| 43 | ベアリング | PBR-A6201 | 共用 | 1 | ポンプ側 | |
| 44 | ベアリング | PBR-A6302 | 共用 | 1 | ポンプ | |
| 45 | ベアリング押えワッシャ | PBR-E6201 | 共用 | 1 | | |
| 46 | 制御ボックス金具 | PSW-H0139 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 47 | 焼損防止器 | PPR-A0207 | 共用 | 1 | FHZ63 | 終了 |
| 48 | 制御部完成 | PSW-B0237A | 共用 | 1 | 49-53付 | 終了 |
| 49 | コンデンサ(50/60Hz) | | 共用 | | 使用せず | |
| 50 | トライアック | PSW-M0139A | 共用 | 1 | 51付 | 終了 |
| 51 | トライアック保護カバー | PSW-M0139FC | 共用 | 1 | | 終了 |
| 52 | 電源コネクタ | | 共用 | | 使用せず | |
| 53 | 制御ボックス蓋 | PPR-U0237 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 61 | ベース | PPT-C0131 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 62 | 電源コード | | 共用 | | 使用せず | |
| 63 | ポンプカバー | PPT-A0139 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 64 | 保温材 | PAS-E0131 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 65 | エルボソケット | PPP-J2701 | 共用 | 1 | 25A | |
| 66 | ストレーナ | PVL-P2701 | 共用 | 1 | | |
| N1 | 取付ネジ(10本) | JXVG6B14VW | 共用 | 4 | | 終了 |
| N2 | ボルト(2本) | JXVG6P22U | 共用 | 6 | | 終了 |
| N3 | ボルト(六角:4本) | JXVG8B250 | 共用 | 2 | | |
| N4 | ボルト | JXVG8B35V-C | 共用 | 4 | | 終了 |
| N5 | ボルト(5本) | JXVG6P22F | 共用 | 4 | | 終了 |
| N6 | ネジ(4) | JXTB5+22C | 共用 | 5 | 4本 | |
| N7 | ボルト(六角:10本) | JXVG6B200 | 共用 | 4 | | |
| N8 | フレームカバーボルト | JXSN45D135FXS | 共用 | 4 | | 終了 |
| N9 | ネジ(8本) | JXTT4+16F | 共用 | 1 | | 終了 |
| N10 | ネジ(10本) | JXTT4+10F | 共用 | 1 | | |
| N11 | ネジ(8) | JXTT4+14BF | 共用 | 1 | 8本 | |

部品明細表

形名 : PG-205ASM

部位 : 本体

| 図番 | 補修部品名 | 補修部品品番 | 周波数使用数 | | 備考 | 供給 |
|-----|-------------|-------------|--------|---|----------|----|
| N12 | コンデンサ取付ネジ | | | | 使用せず | |
| N13 | なべ小ネジ(8本) | JXYN4+C8N | 共用 | 2 | | |
| N14 | ネジ(3本) | PBT-A0237 | 共用 | 3 | | 終了 |
| N15 | 座金組込みネジ(ナベ) | JXYN4+B6B | 共用 | 1 | なべ小ねじ10本 | |
| N16 | 歯付座金(10枚) | JXWC4BFX | 共用 | 1 | | |
| N17 | ボルト | JXVG6P12V | 共用 | 2 | | |
| | 取扱説明書 | PTPG135AS | 共用 | 1 | | 終了 |
| | 保証書 | PTPZG88AUA | 60Hz | 1 | | 終了 |
| | 外箱 | PG205AS-APC | 共用 | 1 | | 終了 |
| | 底板 | PG205AS-BPC | 共用 | 1 | | 終了 |